




Champion Power Equipment, Inc.

MODÈLE N°201355

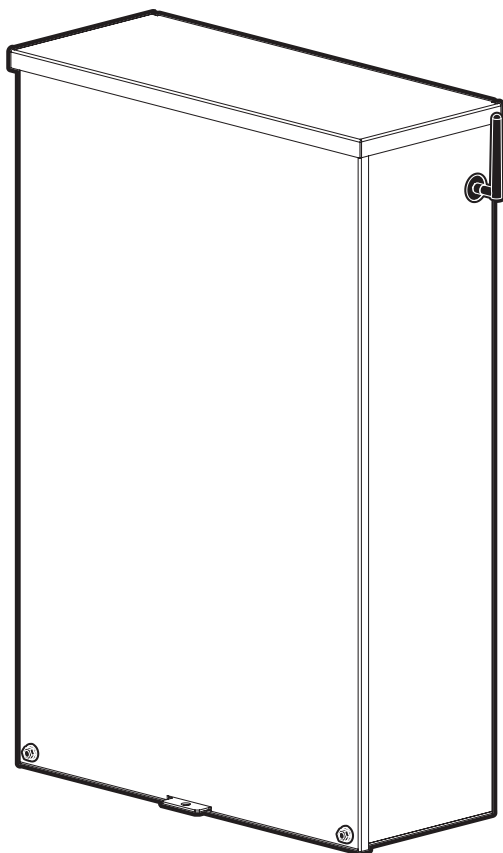

INFORMATIONS DES PIÈCES
COMMUTATEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
150 A AVEC fleX CONTROLLER™
VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
veuillez visiter :

shop.championpowerequipment.com
ou appeler le **1-877-338-0999**.


TABLE DES MATIÈRES

Schéma de pièces du commutateur de transfert 3

Liste de pièces du commutateur de transfert 4

Schéma de câblage 5

SCHÉMA DE PIÈCES DU COMMUTATEUR DE TRANSFERT

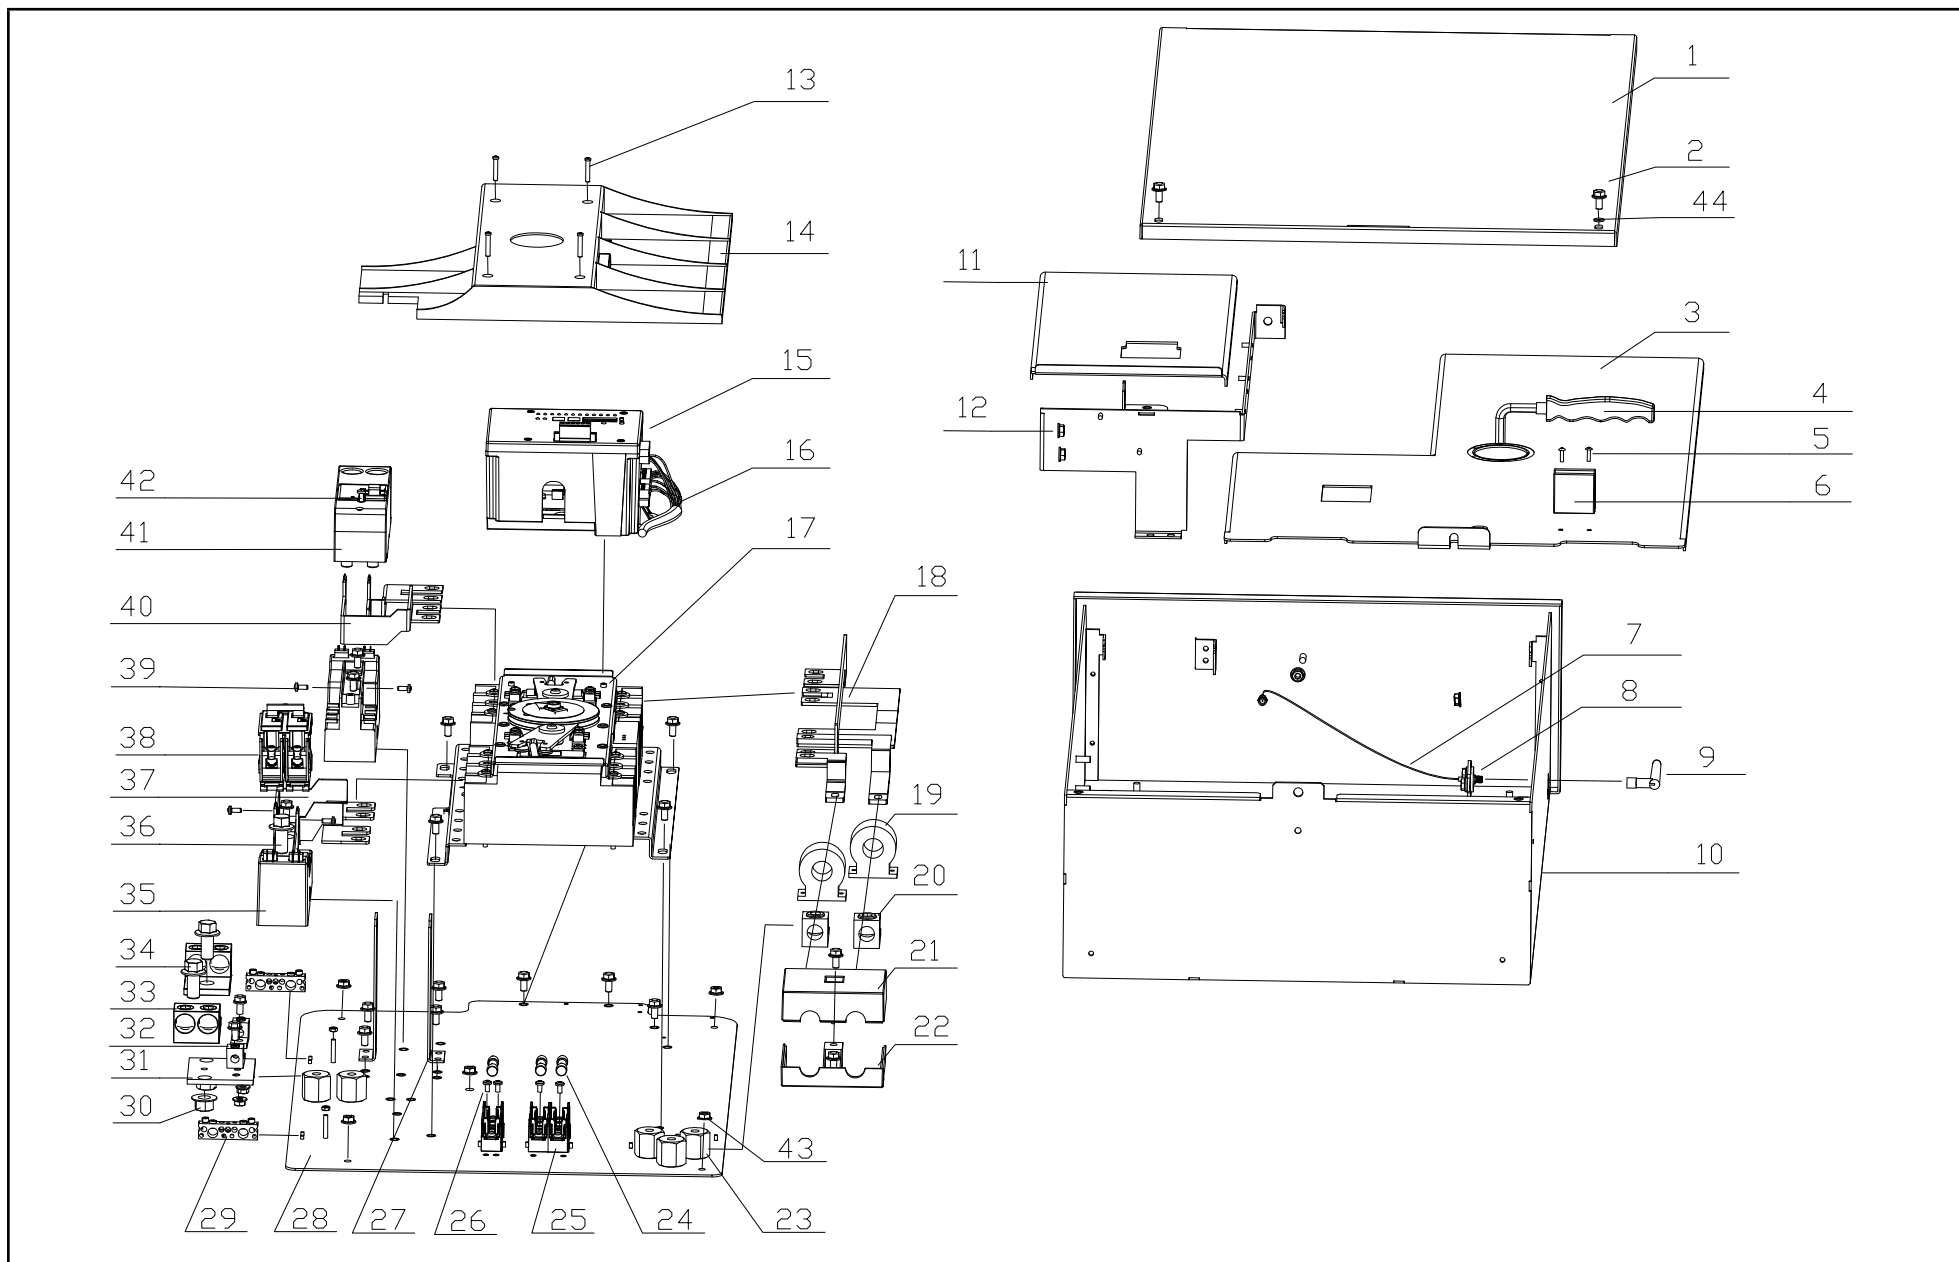

LISTE DE PIÈCES DU COMMUTATEUR DE TRANSFERT

No	No de pièce	Description	Qté
1	LD0101001002002	Couvercle du boîtier	1
2	LD0401001001001	Vis, M6 x 12 mm	18
3	LD0101001003001	Plaque d'étanchéité du milieu	1
4	LD0101001008001	Poignée	1
5	LD0401002002001	Vis, M3 x 8 mm	2
6	LD0901001006001	Logement de poignées	1
7	LD0202002002001	Câble de rallonge d'antenne	1
8	LD0901001004001	Socle d'antenne	1
9	LD0201005001001	Antenne à tige	1
10	LD0101001001001	Boîtier ATS 150 A	1
11	LD0101001004002	Couvercle, alimentation des services publics	1
12	LD0101001005002	Cloison	1
13	LD0401002001002	Vis, M4 x 22 mm	4
14	LD0901001005001	Couvercle protecteur de la barre en cuivre	1
15	LD0301001001005	Contrôleur	1
16	LD0202001001001	Faisceau de câblage du contrôleur	1
17	LD0701001001001	Mécanisme de conversion	1
18	LD0203001001010	Barre en cuivre de sortie	1
19	LD0201007001001	Transformateur de courant	2
20	LD0204003001003	Terminal	2
21	LD0901001001004	Couvercle supérieur, boîtier de sortie	1
22	LD0901001001003	Couvercle inférieur, boîtier de sortie	1
23	LD0204001001002	Colonne isolée, 25 mm	5
24	LD0201004001001	Fusible, 10 A	3
25	LD0201003001001	Logement de sécurité	3
26	LD0401003001001	Vis, M4 x 8 mm	4
27	LD0101001007001	Cadre de verrouillage	2
28	LD0101001006002	Base	1
29	LD0201002001001	Barre de mise à la terre	2
30	LD0402001002001	Écrou à embase, M12	2

No	No de pièce	Description	Qté
31	LD0203001001004	Barre en cuivre neutre	1
32	LD0204003001002	Borne de mise à la terre	2
33	LD0204003001001	Borne neutre	2
34	LD0401001002001	Vis, M12 x 20 mm	2
35	LD0901001002001	Logement pour grand disjoncteur	2
36	LD0401001001003	Vis, M6 x 14 mm	4
37	LD0203001001005	Barre omnibus en cuivre pour la production d'énergie	1
38	LD0201001003001	Disjoncteur 100 A	1
39	LD0401004002001	Vis autotaraudeuses, M4 x 12 mm	5
40	LD0203001001011	Barre omnibus en cuivre pour l'alimentation électrique des services publics	1
41	LD0201001002001	Disjoncteur 150 A	1
42	LD0401004001003	Vis autotaraudeuses, M3,5 x 65 mm	1
43	LD0402001001001	Écrou à embase, M6	9
44	LD0403003001001	Joint en papier, 6 x 12 x 1 mm	4

SCHÉMA DE CÂBLAGE

